


# FreshAir Flow Control

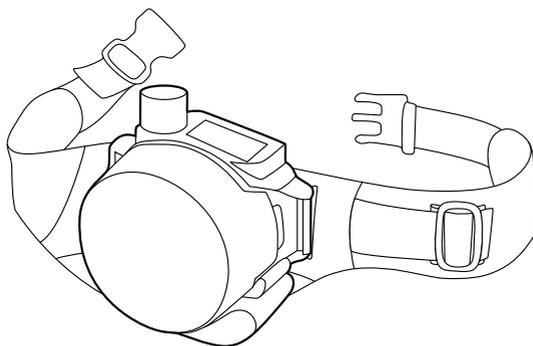

Operating manual *EN*

Brugsanvisning *DA*

Gebrauchsanweisung *DE*

Manual de instrucciones *ES*

Käyttöohje *FI*

Manuel d'utilisation *FR*

Manuale d'uso *IT*

Gebruiksaanwijzing *NL*

Bruksanvisning *NO*

Instrukcja obsługi *PL*

Manual de utilização *PT*

Инструкции по эксплуатации *RU*

Bruksanvisning *SV*

操作手册 *ZH*





# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По-русски

*RU*

# СОДЕРЖАНИЕ

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Введение .....                                    | 5  |
| 1.1 | Общая информация .....                            | 5  |
| 1.2 | Информация о системе FreshAir Flow Control.....   | 5  |
| 1.3 | Производитель.....                                | 6  |
| 2.  | Предварительные условия для<br>использования..... | 6  |
| 3.  | Распаковка и сборка.....                          | 7  |
| 3.1 | Распаковка.....                                   | 7  |
| 3.2 | Сборка .....                                      | 8  |
| 4.  | Использование .....                               | 8  |
| 4.1 | Проверка перед каждым использованием .....        | 8  |
| 4.2 | Проверка подачи воздуха .....                     | 8  |
| 4.3 | Использование системы FreshAir Flow Control.....  | 9  |
| 4.4 | Проверка уровня заряда аккумулятора .....         | 10 |
| 4.5 | Проверка фильтра .....                            | 10 |
| 5.  | Техническое обслуживание .....                    | 10 |
| 6.  | Запасные части .....                              | 11 |
| 6.1 | Информация о фильтрах .....                       | 11 |
| 6.2 | Замена фильтра.....                               | 11 |
| 6.3 | Информация об аккумуляторах .....                 | 12 |
| 6.4 | Зарядка аккумулятора .....                        | 13 |
| 6.5 | Замена аккумулятора .....                         | 13 |
| 7.  | Поиск и устранение неисправностей .....           | 14 |
| 8.  | Хранение .....                                    | 15 |
| 9.  | Гарантийные обязательства .....                   | 15 |
| 10. | Технические характеристики .....                  | 16 |
| 11. | Коды заказа .....                                 | 17 |

RU

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Общая информация

Поздравляем с выбором системы подачи воздуха для дыхания FreshAir Flow Control. При правильной эксплуатации оборудование Kemppi способно значительно повысить производительность сварочных работ и обеспечить долгосрочную экономию.

В данной инструкции содержатся важные сведения по эксплуатации, техническому обслуживанию и технике безопасности приобретенной вами системы подачи воздуха для дыхания FreshAir Flow Control. В конце данной инструкции приведены технические характеристики оборудования.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и другие инструкции, прежде чем приступить к работе с данным оборудованием.

Чтобы получить более подробную информацию об оборудовании Kemppi, обратитесь в компанию Kemppi Oy, к официальному дилеру компании или посетите веб-сайт [www.kemppi.com](http://www.kemppi.com).

Предоставленные в данной инструкции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Важные замечания

Приведенные в руководстве разделы, требующие особого внимания с целью снижения опасности повреждения оборудования или травматизма персонала, выделены пометкой «**ВНИМАНИЕ!**». Внимательно прочитайте эти разделы и строго следуйте содержащимся в них указаниям.

## 1.2 Информация о системе FreshAir Flow Control

FreshAir представляет собой систему защиты органов дыхания, использующую принцип циркуляции воздуха под давлением в сварочной маске. Блок принудительной подачи воздуха, крепящийся на пояском ремне, подает воздух через фильтр и шланг к маске. За счет подачи очищенного воздуха создается избыточное давление в маске, что предотвращает попадание загрязненного воздуха в зону дыхания.

Кроме того, подача воздуха обеспечивает комфортные условия для дыхания и исключает необходимость преодолевать сопротивление фильтра.

Система подачи воздуха для дыхания FreshAir Flow Control при ее применении со сварочными масками Beta/Delta 90 FreshAir соответствует европейскому стандарту EN 12941.

Она обеспечивает защиту от нетоксичных и токсичных частиц, твердых и жидких аэрозолей.

### Заявление об ограничении ответственности

Несмотря на то, что для обеспечения точности и полноты сведений, представленных в данной инструкции, были приложены все усилия, компания не несет ответственности за ошибки или упущения. Компания Kemppi оставляет за собой право изменять технические характеристики

RU



описанного оборудования в любое время без предварительного уведомления. Запрещается копирование, запись, воспроизведение или передача содержания данной инструкции без предварительного письменного согласия компании Kemppi.

### 1.3 Производитель

**Изготовлено для и от имени компании Kemppi Oy  
компанией:**

CleanAir Ltd.

## 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Система подачи воздуха для дыхания FreshAir Flow Control может применяться для защиты от твердых и жидких частиц, содержащихся в воздухе для дыхания, при выполнении сварки и других аналогичных работ. Не используйте ее для защиты от токсичных газов и паров.

Для правильного и безопасного использования системы необходимо в полной мере понимать все описанные ниже меры предосторожности.

- Содержание кислорода в окружающем воздухе не должно опускаться ниже 17 %.
- Пользователь должен знать тип и концентрацию загрязняющих веществ в рабочей зоне.
- Запрещается использовать систему FreshAir в таких неветилируемых зонах, как резервуары, трубопроводы, каналы и т. п.
- Запрещается использовать систему FreshAir в зонах, где существует опасность взрыва.
- Систему подачи воздуха следует использовать только при включенном блоке принудительной подачи воздуха.
- Перед использованием необходимо проверить подачу воздуха.
- В случае остановки работы блока принудительной подачи воздуха пользователь должен немедленно покинуть загрязненную зону.
- В случае отключения блока принудительной подачи воздуха система подачи воздуха обеспечивает недостаточную защиту или не обеспечивает защиту органов дыхания. Кроме того, возникает риск повышения концентрации углекислого газа (CO<sub>2</sub>) и снижения концентрации кислорода в сварочной маске.

***ВНИМАНИЕ!** При выполнении трудоемких операций, когда дыхание пользователя становится интенсивным, давление в маске снижается и, как следствие, защитное действие может также снижаться.*

- Маска должна плотно прилегать к лицу пользователя, поскольку только в этом случае может быть достигнута необходимая эффективность. Защитное действие всей системы снижается, если

RU

уплотнение маски прилегает не плотно, например, из-за бороды или длинных волос.

- Необходимо следить за тем, чтобы воздушный шланг не образовал петлю и не цеплялся за окружающие объекты.
- Система подачи воздуха для дыхания FreshAir Flow Control предназначена только для защиты от твердых и жидких частиц. Не используйте ее для защиты от токсичных газов и паров.
- Очень важно выбирать тип фильтра, соответствующий типу загрязнения.
- Фильтр твердых частиц не допускается использовать для защиты от газов.
- Газовый фильтр не допускается использовать для защиты от твердых частиц.
- Если воздух для дыхания содержит как твердые частицы, так и газ, следует использовать соответствующий комбинированный фильтр.
- При использовании фильтров для защиты от газов, присутствие которых сложно обнаружить по запаху или другими органами чувств, необходимо соблюдать специальные правила, соответствующие имеющимся условиям.
- Немедленно замените фильтр (фильтры), если чувствуется запах загрязнения.
- Используйте только оригинальные фильтры, сертифицированные для данного конкретной системы подачи воздуха.

***ВНИМАНИЕ!** В случае несоблюдения рекомендаций данной инструкции гарантийные обязательства автоматически аннулируются, и уровень индивидуальной защиты может не соответствовать требованиям указанных стандартов.*

## 3. РАСПАКОВКА И СБОРКА

### 3.1 Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находится полный комплект поставки, и что компоненты не были повреждены при транспортировке или при иных обстоятельствах.

**В упаковке с полным комплектом поставки, включая принадлежности, находятся:**

|    |                                      |       |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Блок подачи воздуха с аккумулятором  | 1 шт. |
| 2. | Ремень                               | 1 шт. |
| 3. | Гибкий шланг                         | 1 шт. |
| 4. | Индикатор подачи воздуха             | 1 шт. |
| 5. | Зарядное устройство для аккумулятора | 1 шт. |
| 6. | Инструкция по эксплуатации           | 1 шт. |

Блок принудительной подачи воздуха FreshAir Flow Control поставляется с фильтром PSL R.

## 3.2 Сборка

1. Прикрепите блок подачи воздуха к поясному ремню. Убедитесь, что фильтр или фильтры установлены правильно.
2. Подсоедините воздушный шланг к блоку подачи воздуха посредством байонетного разъема.
3. Подсоедините воздушный шланг к маске и затяните от руки.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 4.1 Проверка перед каждым использованием

Перед использованием оборудования обязательно выполняйте следующую проверку:

- убедитесь, что все компоненты находятся в хорошем состоянии и не имеют видимых повреждений; замените поврежденные или изношенные узлы; внимательно осмотрите воздушный шланг, уплотнения и маску;
- убедитесь, что обеспечивается герметичное соединение воздушного шланга с маской и с блоком подачи воздуха;
- убедитесь, что обеспечивается достаточный уровень подачи воздуха, как описано в разделе «Проверка подачи воздуха»;
- убедитесь, что воздух подается через всю систему: от блока подачи до маски.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

### 4.2 Проверка подачи воздуха

Перед каждым использованием проводите следующую проверку подачи воздуха оборудованием:

1. Отсоедините воздушный шланг от маски.
2. Закройте отсоединенный конец воздушного шланга рукой. Примерно через 20 секунд блок подачи воздуха начнет работать быстрее, включится звуковая сигнализация и начнут мигать светодиоды на панели управления.
3. Уберите руку от шланга. Скорость работы блока подачи воздуха должна снизиться.

Если скорость работы блока подачи воздуха не изменяется, следует проверить блок.


RU

## 4.3 Использование системы FreshAir Flow Control

Включите систему, нажав кнопку ON/OFF на панели управления.




Объем подаваемого воздуха можно регулировать кнопками со знаками плюс и минус (+ и -) в диапазоне от 140 л/мин до 210 л/мин. Объем подаваемого воздуха указывается количеством горящих светодиодов.

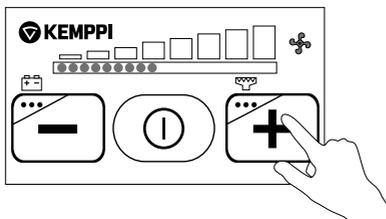

Система обеспечивает непрерывную подачу воздуха. Микропроцессор, установленный в системе, автоматически регулирует скорость вращения двигателя с учетом засорения фильтра и уровня заряда аккумулятора.

Если микропроцессор не может поддерживать подачу требуемого объема воздуха, включается звуковая сигнализация и светодиоды загораются КРАСНЫМ цветом. По возможности микропроцессор автоматически снижает подачу воздуха до следующего более низкого уровня.

Если подача воздуха снижается ниже минимального уровня, сигнал усиливается. В этом случае пользователь должен немедленно прекратить работу и заменить фильтр или зарядить/заменить аккумулятор.

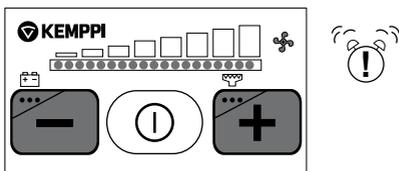


Для проверки функции сигнализации выполните проверку подачи воздуха, как описано в разделе 4.2, «Проверка подачи воздуха».

RU


## 4.4 Проверка уровня заряда аккумулятора

Нажмите и удерживайте левую кнопку (-) в течение более 1 секунды. Чем больше красных светодиодов горит, тем выше уровень заряда аккумулятора.

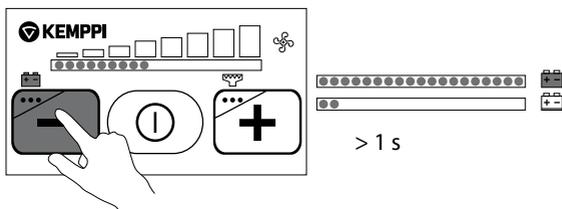

## 4.5 Проверка фильтра

Нажмите и удерживайте правую кнопку (+) в течение более 1 секунды. Чем больше желтых светодиодов горит, тем сильнее засорен фильтр.

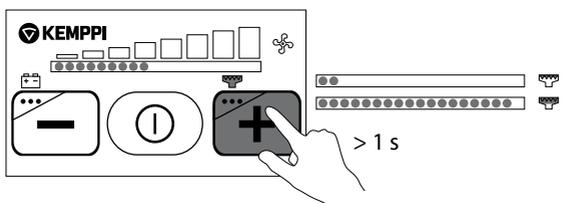

После опускания кнопок светодиоды загораются зеленым цветом, указывая текущий объем подачи воздуха.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Систему подачи воздуха рекомендуется очищать после каждого использования. Кроме того, осмотрите все компоненты и замените поврежденные или изношенные узлы.

- Очищайте систему только в проветриваемом помещении или вне помещения. Помните, что на узлах системы может оседать вредная пыль.
- Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для очистки или абразивные чистящие средства!
- Наружную поверхность блока подачи воздуха можно очищать мягкой тканью и мягким моющим раствором. Перед установкой фильтра и крышки фильтр должен быть полностью сухим.
- Не допускайте попадания воды или моющих средств в блок подачи воздуха!
- Воздушный шланг, отсоединенный от блока подачи воздуха и маски, можно промывать в чистой воде.

RU

## 6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### 6.1 Информация о фильтрах

В блоке принудительной подачи воздуха установлен высокоэффективный фильтр твердых частиц класса PSL R.

Фильтр следует регулярно проверять и при необходимости заменять. См. раздел 4.2, «Проверка подачи воздуха».

Убедитесь, что срок годности нового фильтра не истек, фильтр не содержит следов использования и повреждений.


С точки зрения гигиены максимальный срок службы фильтра составляет 180 часов, и его не следует превышать.

Не очищайте фильтр каким бы то ни было способом!

Фильтр твердых частиц можно использовать совместно с фильтром предварительной очистки, чтобы продлить срок службы основного фильтра, или с фильтром, поглощающим запахи.

### 6.2 Замена фильтра

**Снимите крышку фильтра:**

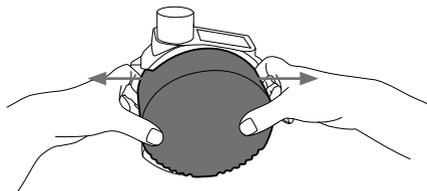


Возьмите блок фильтра оранжевой крышкой фильтра к себе и выполните следующие операции:

1. Вставьте указательные и средние пальцы в пазы между корпусом блока и крышкой фильтра с обеих сторон крышки.
2. Положите большие пальцы на оранжевую крышку фильтра.
3. Пальцами, находящимися в пазах, потяните крышку, чтобы снять ее с блока.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте инструменты для снятия крышки с фильтра.


RU

### Снимите фильтр:

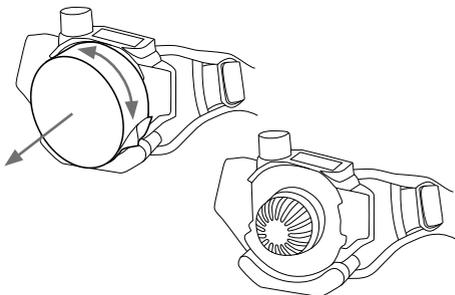

1. Возьмите, осторожно поверните и вытяните фильтр из основного корпуса.
2. Удалите пыль мягкой тканью.

### Вставьте новый фильтр:

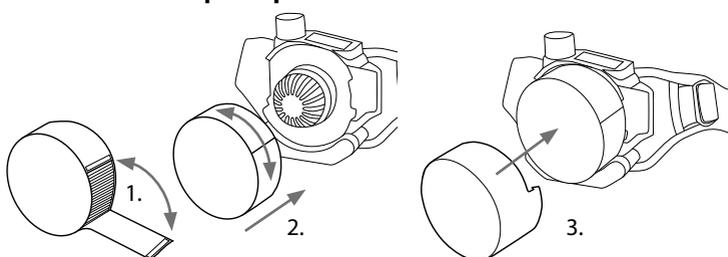

1. В случае использования предварительного фильтра или фильтра, поглощающего запахи, установите и закрепите его как можно плотнее вокруг нового фильтра и скрепите концы с помощью липкой ленты, которая находится на концах предварительного фильтра или фильтра, поглощающего запахи.
2. Установите фильтр на место вращательным движением и осторожно надавите на фильтр до его плотной посадки в корпусе блока.
3. Установите оранжевую крышку фильтра на место. Убедитесь, что крышка встала на место с обеих сторон.

RU

## 6.3 Информация об аккумуляторах

**ВНИМАНИЕ!** Аккумуляторы поставляются в разряженном состоянии. Перед первым использованием все аккумуляторы следует зарядить. Аккумулятор можно зарядить как в блоке подачи воздуха, так и вне его.

Запрещается использовать зарядное устройство для целей, отличных от тех, для которых он был изготовлен. Прочитайте следующие предостережения:

- не заряжайте аккумулятор в условиях существования риска взрыва;

- зарядное устройство для аккумуляторов предназначено только для использования внутри помещений;
- зарядное устройство следует защищать от влаги.

## 6.4 Зарядка аккумулятора


1. Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует требуемому.
2. Вставьте зарядное устройство в розетку.
3. Подключите аккумулятор к зарядному устройству. Гнездо аккумулятора находится на тыльной стороне. Индикатором режима заряда служит светодиод красного цвета.
4. По завершении зарядки включается режим капельной подзарядки: светодиод красного цвета гаснет и в момент включения режима капельной подзарядки загорается светодиод зеленого цвета.
5. Отключите зарядное устройство от источника питания.

Зарядное устройство автоматически управляет зарядом. После зарядки аккумулятора зарядное устройство переходит в режим капельной подзарядки и поддерживает аккумулятор в полностью заряженном состоянии. Время полной зарядки составляет от 10 до 14 часов.

***ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте зарядное устройство подключенным к источнику питания, если оно не используется!*

## 6.5 Замена аккумулятора


**Снимите аккумулятор:**

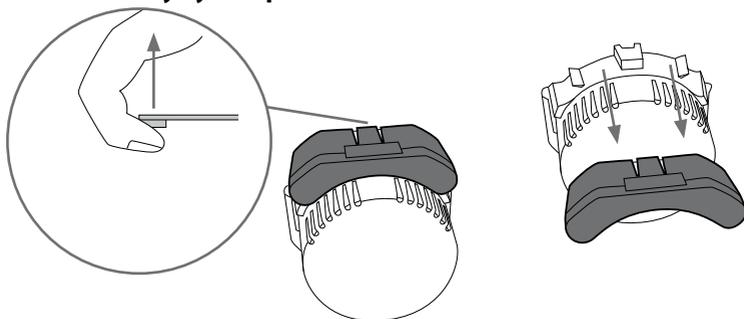

1. Возьмите блок подачи воздуха двумя руками тыльной стороной аккумулятора к себе.
2. Откройте фиксатор аккумулятора большим пальцем. Фиксатор находится посередине аккумулятора.
3. Снимите аккумулятор с блока, надавливая на аккумулятор большими пальцами.

RU

## Установите новый аккумулятор:

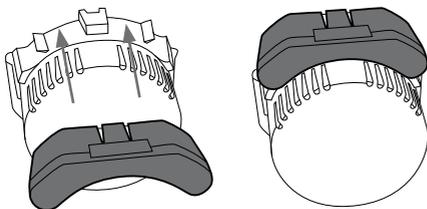

4. Возьмите блок подачи воздуха так, как описано выше.
5. Установите аккумулятор на направляющую и задвиньте в блок до фиксации в требуемом положении.

## 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае резкого изменения скорости подачи воздуха при использовании системы FreshAir проведите следующую проверку:

- Убедитесь, что все узлы системы подачи воздуха собраны правильно.
- Проверьте аккумулятор и его разъем.
- Проверьте зарядное устройство на отсутствие неисправностей (в этом случае светодиоды работать не будут).
- Проверьте фильтры и уровень их загрязненности.
- Убедитесь в отсутствии отверстий в воздушном шланге.
- Убедитесь, что уплотнение маски правильно установлено и не повреждено.
- Убедитесь, что после полной зарядки аккумулятор держит заряд, и эффективность аккумулятора не снизилась. В противном случае замените аккумулятор.

| Неисправность                    | Возможная причина   | Рекомендации  |
|----------------------------------|---|---|
| Блок подачи воздуха не работает. | Аккумулятор полностью разряжен. Убедитесь, что блок подачи воздуха работает с другим аккумулятором. | Зарядите аккумулятор. Если проблему не удастся устранить, замените аккумулятор. |
|                                  | Неисправность двигателя, платы электроники или разъема.   | Обратитесь к поставщику.  |

RU

|   |   |   |
|---|---|---|
| Низкий уровень подачи воздуха.                          | Засорен воздушный шланг или воздуховод. | Проверьте и удалите засор.  |
|   | Утечка.                                 | Проверьте все уплотнения, разъемы и воздушный шланг. Убедитесь, что воздух не может выходить через отверстия и разрывы. |
|   | Низкий заряд аккумулятора.              | Зарядите аккумулятор. Если проблему не удается устранить, замените аккумулятор.   |
|   | Засорен фильтр.                         | Замените фильтр.  |
| Короткое время работы.                                  | Засорен фильтр.                         | Замените фильтр.  |
|   | Аккумулятор заряжен не полностью.       | Зарядите аккумулятор. Если проблему не удается устранить, замените аккумулятор.   |
| Аккумулятор не заряжается.                              | Контакт аккумулятора поврежден.         | Замените аккумулятор.   |
|   | Неисправно зарядное устройство.         | Обратитесь к поставщику.  |
| Аккумулятор не удается зарядить до необходимого уровня. | Аккумулятор изношен.                    | Замените аккумулятор.   |

## 8. ХРАНЕНИЕ

Все узлы системы FreshAir следует хранить при температуре 0–40 °С и относительной влажности 20–80 %. При хранении в невскрытой оригинальной упаковке срок хранения изделия составляет 2 года.

***ВНИМАНИЕ!** Аккумуляторы разряжаются, даже если они не используются. Поэтому при длительном хранении настоятельно рекомендуется заряжать аккумуляторы NiMH каждые 12 месяцев.*

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На производственные дефекты предоставляется гарантия 12 месяцев, а на аккумуляторы — 6 месяцев.

Гарантия вступает в силу со дня покупки. Претензии должны быть направлены дилеру. В случае предъявления гарантийных претензий необходимо предоставить оплаченную счет-фактуру или квитанцию.

Претензии будут рассматриваться только при условии отсутствия модификаций блока подачи воздуха, включая аккумулятор и зарядное устройство.

Если повреждения вызваны несвоевременной заменой засоренного фильтра или использованием фильтра, очищенного клиентом, претензии рассматриваться не будут.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| FreshAir Flow Control                                 |  |
|---|--|
| Объем подаваемого воздуха                             | 140–210 л/мин<br>8 уровней регулировки объема подачи |
| Масса блока подачи воздуха с фильтром и аккумулятором | 900 г  |
| Уровень шума  | 55–61 дБ   |
| Срок службы аккумулятора NiMh                         | 500–700 циклов зарядки                               |
| Время зарядки   | 10–14 часов  |
| Размер ремня  | 80–100 см  |
| Рекомендуемый диапазон температур                     | 10–40 °С   |
| Рекомендуемый диапазон относительной влажности        | 20–80 %  |
| Сертификация  | EN 12 941 TH2  |
| Время работы  | См. следующую таблицу                                |

### Уполномоченный орган по сертификации CE

Úzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. – ZL

Испытательная лаборатория № 1024

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Уполномоченный орган 235

Нотифицированный орган 1024

### Ожидаемое время работы блока подачи воздуха после полной зарядки (часы)

| Объем подаваемого воздуха |         |       | Фильтр  |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| мин.                      | средний | макс. | PSL R   |
| X                         |         |       | 10 час  |
|                           | X       |       | 6–7 час |
|                           |         | X     | 4–5 час |

*ВНИМАНИЕ! Время работы будет ниже в случае, если фильтры засорены или аккумулятор заряжен не полностью.*

## 11. КОДЫ ЗАКАЗА

|  |                     |         |
|--|---------------------|---------|
| Beta 90 FreshAir с Flow Control                      | (9873065 + W007513) | P1700   |
| Delta 90 FreshAir с Flow Control                     | (9873066 + W007513) | P1701   |
|  |                     |         |
| FreshAir Flow Control с сигнализацией                | Полный комплект     | W007512 |
|  |                     |         |
| <b>Запасные части и расходные материалы</b>          |                     |         |
| Зарядное устройство FA для аккумулятора              | Евровилка           | W007485 |
| Гибкий шланг FA Flow Control                         |                     | W007487 |
| Индикатор подачи FA Flow Control                     |                     | W007488 |
| Ремень FA Comfort                                    |                     | W007489 |
| Фильтр FA Basic                                      | 2 шт., стандартный  | W007490 |
| Уплотнительное кольцо FA Flow Control                | для фильтра         | W007491 |
| Предварительный фильтр FA Flow Control               | 10 шт.              | W007492 |
| Блок аккумулятора FA                                 | NI-MH 4,8 В/4,5 А-ч | W007493 |
| Предварительный фильтр, поглощающий запахи, FA Basic | 10 шт.              | W007494 |
| Крышка фильтра FA Flow Control                       |                     | W007495 |
|  |                     |         |
| <b>Дополнительные части</b>                          |                     |         |
| Крышка гибкого шланга FA                             |                     | W007788 |
| Ремень FA для тяжелых условий                        |                     | W007789 |
| Подшлемник FA  |                     | W007827 |
| Защита для шеи FA                                    |                     | W007828 |

**KEMPPI OY**

Kempinkatu 1  
PL 13  
FI-15801 LAHTI  
FINLAND  
Tel +358 3 899 11  
Telefax +358 3 899 428  
export@kemppi.com  
www.kemppi.com

**Kotimaan myynti:**

Tel +358 3 899 11  
Telefax +358 3 734 8398  
myynti.fi@kemppi.com

**KEMPPI SVERIGE AB**

Box 717  
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY  
SVERIGE  
Tel +46 8 590 783 00  
Telefax +46 8 590 823 94  
sales.se@kemppi.com

**KEMPPI NORGE A/S**

Postboks 2151, Postterminalen  
N-3103 TØNSBERG  
NORGE  
Tel +47 33 346000  
Telefax +47 33 346010  
sales.no@kemppi.com

**KEMPPI DANMARK A/S**

Literbuen 11  
DK-2740 SKOVLENDE  
DANMARK  
Tel +45 4494 1677  
Telefax +45 4494 1536  
sales.dk@kemppi.com

**KEMPPI BENELUX B.V.**

Postbus 5603  
NL-4801 EA BREDA  
NEDERLAND  
Tel +31 765717750  
Telefax +31 765716345  
sales.nl@kemppi.com

**KEMPPI (UK) Ltd**

Martti Kemppi Building  
Fraser Road  
Priory Business Park  
BEDFORD, MK44 3WH  
UNITED KINGDOM  
Tel +44 (0)845 6444201  
Telefax +44 (0)845 6444202  
sales.uk@kemppi.com

**KEMPPI FRANCE S.A.S.**

65 Avenue de la Couronne des Prés  
78681 EPONE CEDEX  
FRANCE  
Tel +33 1 30 90 04 40  
Telefax +33 1 30 90 04 45  
sales.fr@kemppi.com

**KEMPPI GmbH**

Perchstetten 10  
D-35428 Langgöns  
DEUTSCHLAND  
Tel +49 6 403 7792 0  
Telefax +49 6 403 779 79 74  
sales.de@kemppi.com

**KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.**

Ul. Borzymowska 32  
03-565 WARSZAWA  
POLAND  
Tel +48 22 7816162  
Telefax +48 22 7816505  
info.pl@kemppi.com

**KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.**

13 Cullen Place  
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145  
SMITHFIELD NSW 2164  
AUSTRALIA  
Tel. +61 2 9605 9500  
Telefax +61 2 9605 5999  
info.au@kemppi.com

**000 KEMPPI**

Polkovaya str. 1, Building 6  
127018 MOSCOW  
RUSSIA  
Tel +7 495 739 4304  
Telefax +7 495 739 4305  
info.ru@kemppi.com

**000 КЕМППИ**

ул. Полковая 1, строение 6  
127018 Москва  
Tel +7 495 739 4304  
Telefax +7 495 739 4305  
info.ru@kemppi.com

**KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, LIMITED**

Room 420, 3 Zone, Building B,  
No.12 Hongda North Street,  
Beijing Economic Development Zone,  
100176 Beijing  
CHINA  
Tel +86-10-6787 6064  
+86-10-6787 1282  
Telefax +86-10-6787 5259  
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易 (北京) 有限公司  
中国北京经济技术开发区宏达  
北路12号

创新大厦B座三区420室 (100176)

电话 : +86-10-6787 6064  
+86-10-6787 1282

传真 : +86-10-6787 5259  
sales.cn@kemppi.com

**KEMPPI INDIA PVT LTD**

LAKSHMI TOWERS  
New No. 2/770,  
First Main Road,  
Kazura Garden,  
Neelankarai,  
CHENNAI - 600 041  
TAMIL NADU  
Tel +91-44-4567 1200  
Telefax +91-44-4567 1234  
sales.india@kemppi.com

